



Resumo Periódico

Divulgação dos resultados obtidos no controlo de qualidade de água destinada a consumo humano



Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Caneiro

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31
dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	---	0,49	0,75	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg NH4/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
N.º Colónias 22°C (N/ml a 22°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
N.º Colónias 36°C (N/ml a 36°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg PtCo/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrato (mg NO3/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D._ Não Detectado

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Carvalho

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31
dezembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg Cl2/L)	---	<0,05	<0,05	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	63	63	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
N.ºColónias 22°C (N/ml a 22°C)	s/ alter. anormal	211	211	---	---	1	1	100%
N.ºColónias 36°C (N/ml a 36°C)	s/ alter. anormal	11	11	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	134	134	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	1	1	1	0%	1	1	100%
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitrato (mg NO3/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turbvação (UNT)	4	0,6	0,6	0	100%	1	1	100%
Antimônio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsênio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crômio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selênio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Índeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
ZA PE	Data Colheita	Parâmetro	Causas Incumprimento	Análises Verificação (A.V.)	Medida tomadas ou a implementar			
Carvalho	14/11/2018	Clostridium perfringens	# Dosagem inadequada de reagente	28/11/2018	# Correção da dosagem de reagente no tratamento			

Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D._Não Detectado

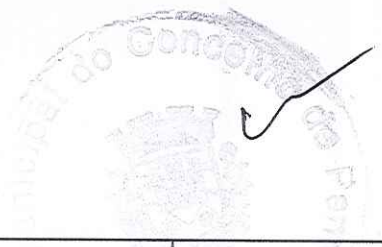

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Coiço

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	---	0,10	0,48	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
N.ºColónias 22°C (N/ml a 22°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
N.ºColónias 36°C (N/ml a 36°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	155	155	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitrato (mg NO3/L)	50	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Antimônio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsênio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crômio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selênio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Índeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
N.D._Não Detectado



Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Friúmes

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31
dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	---	0,20	1,2	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
N.ºColónias 22°C (N/ml a 22°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
N.ºColónias 36°C (N/ml a 36°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	79,6	79,6	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitrato (mg NO3/L)	50	1,3	1,3	0	100%	1	1	100%
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	2,3	2,3	0	100%	1	1	100%
Antimônio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsênio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crômio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selênio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiodoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D._ Não Detectado



Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Midões

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31
dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	---	0,47	0,72	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg NH4/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
N.ºColónias 22°C (N/ml a 22°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
N.ºColónias 36°C (N/ml a 36°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg P/Co/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrato (mg NO3/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Índeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação
N.D. - Não Detectado



Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Milheiral

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	—	0,85	0,85	—	—	1	1	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
N.ºColónias 22°C (N/ml a 22°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100%
N.ºColónias 36°C (N/ml a 36°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100%
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	85,6	85,6	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg Fe/L)	200	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitrato (mg NO3/L)	50	1,3	1,3	0	100%	1	1	100%
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	2,4	2,4	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio (µg As/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno (µg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro (mg B/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromato (µg BrO3/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg Ca/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg Pb/L)	25	—	—	—	—	0	0	—
Cianeto (µg CN/L)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg Cu/L)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio (µg Cr/L)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza Total (mg CaCO3/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos fecais (N/100ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Fluoreto (mg F/L)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg Mg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Mercúrio (µg Hg/L)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg Ni/L)	20	—	—	—	—	0	0	—
Selénio (µg Se/L)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cloreto (mg Cl/L)	250	—	—	—	—	0	0	—
Sódio (mg Na/L)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfato (mg SO4/L)	250	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	—	—	—	—	0	0	—
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	—	—	—	—	—	—	—
Tetracloroetano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroetano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	—	—	—	—	—	—	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	—	—	—	—	—	—	—
Clorofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodiclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromoclorometano (µg/L)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	—	—	—	—	—	—	—
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	—	—	—	—	0	0	—
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	—	—	—	—	0	0	—
Radão (Bq/L)	500	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	—	—	—	—	0	0	—

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação
N.D._Não Detectado



Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Palheiros

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	---	0,55	0,65	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg NH4/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
N.ºColônias 22°C (N/ml a 22°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
N.ºColônias 36°C (N/ml a 36°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg PtCo/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrato (mg NO3/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Antimônio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsênio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crômio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selênio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloroeto (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
N.D._Não Detectado




Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Parada da Cortiça

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31
dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	---	0,47	0,47	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	110	110	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
N.ºColónias 22°C (N/ml a 22°C)	s/ alter. anormal	49	49	---	---	1	1	100%
N.ºColónias 36°C (N/ml a 36°C)	s/ alter. anormal	30	30	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	88,6	88,6	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitrato (mg NO3/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
N.D. - Não Detectado

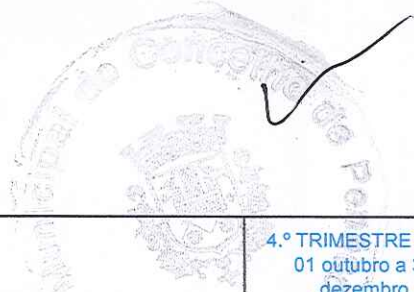

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Penacova

4.º TRIMESTRE 2018
01 outubro a 31
dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	9	9	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	9	9	100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	---	0,13	1,2	---	---	9	9	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	3	3	100%
N.ºColónias 22°C (N/ml a 22°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	3	3	100%
N.ºColónias 36°C (N/ml a 36°C)	s/ alter. anormal	N.D.	2	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm. a 20 °C)	2500	90,0	98,5	0	100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100%	3	3	100%
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	7,2	7,3	0	100%	3	3	100%
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100%	3	3	100%
Nitrato (mg NO3/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100%	3	3	100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Turvação (UNT)	4	<0,3	0,6	0	100%	3	3	100%
Antimônio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Índeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
N.D._ Não Detectado

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Riba de Cima							4.º TRIMESTRE 2018 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg Cl2/L)	---	0,84	0,84	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg AWL)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
N.ºColónias 22°C (N/ml a 22°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
N.ºColónias 36°C (N/ml a 36°C)	s/ alter. anormal	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	118	118	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitrato (mg NO3/L)	50	2,7	2,7	0	100%	1	1	100%
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
N.D._Não Detectado

Data

15/3/2019

O Presidente da Câmara